
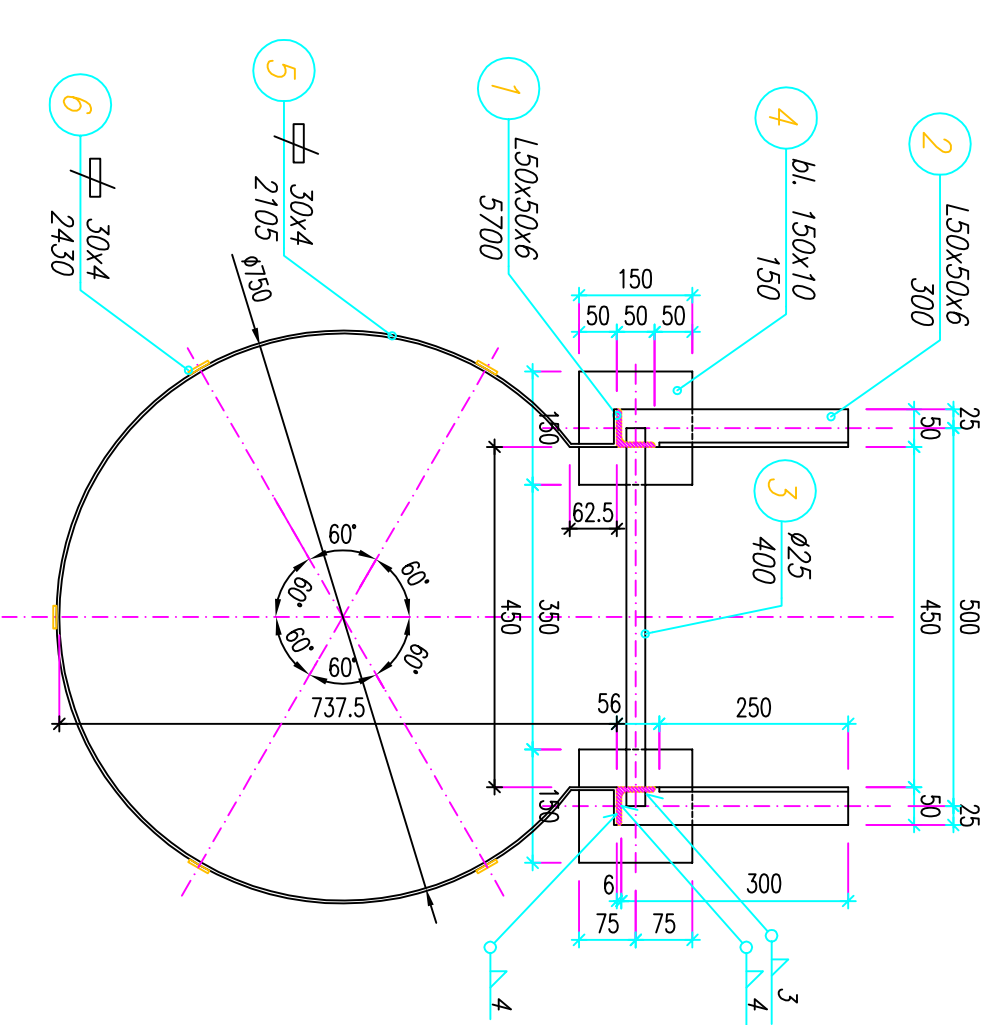
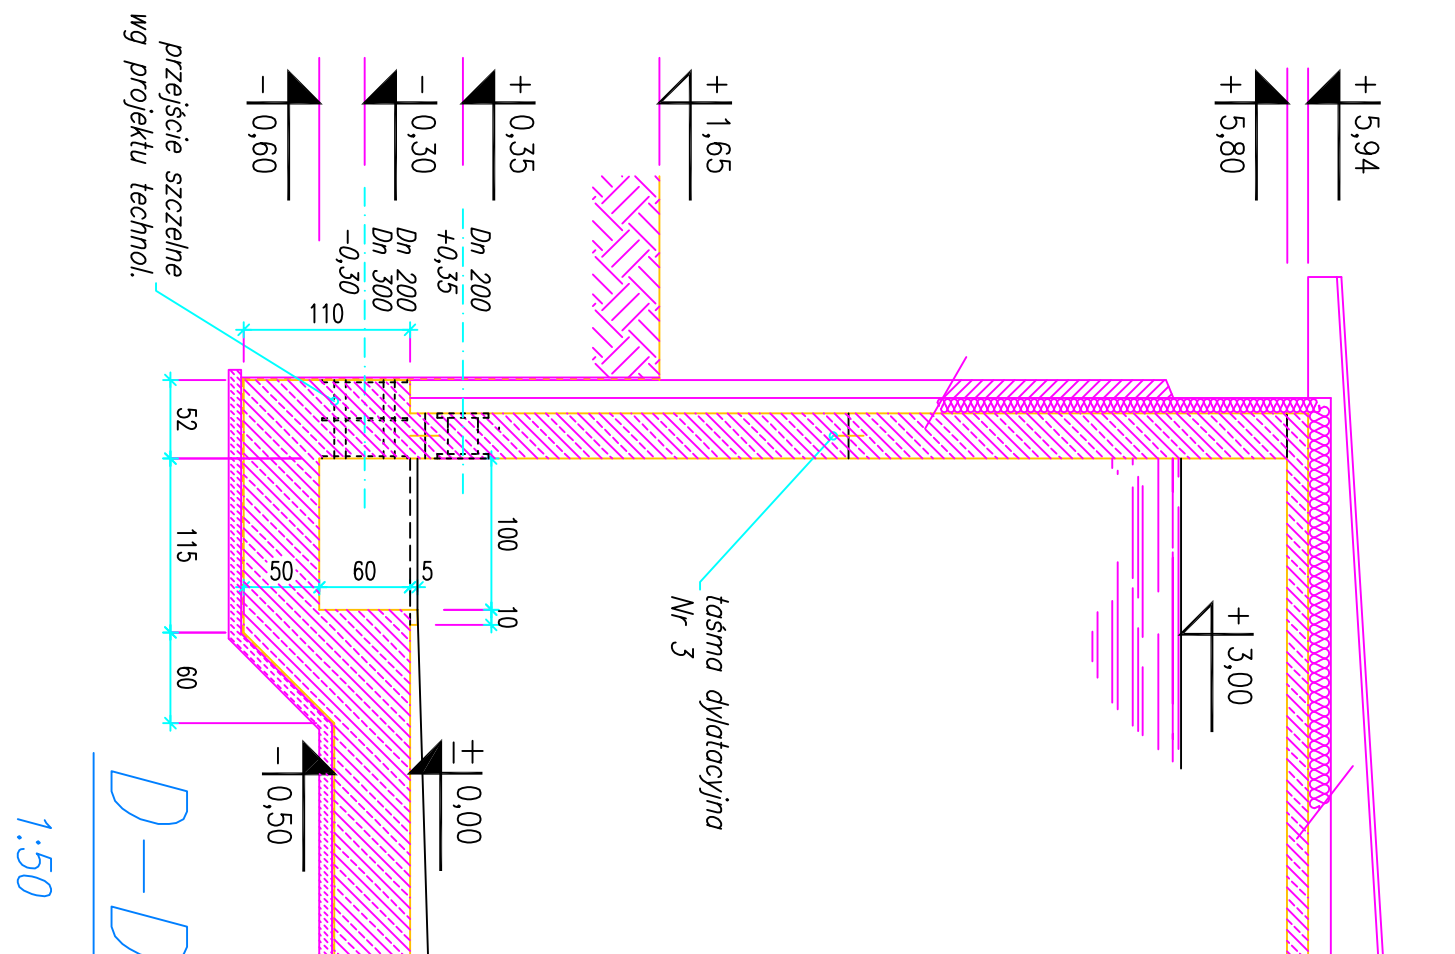
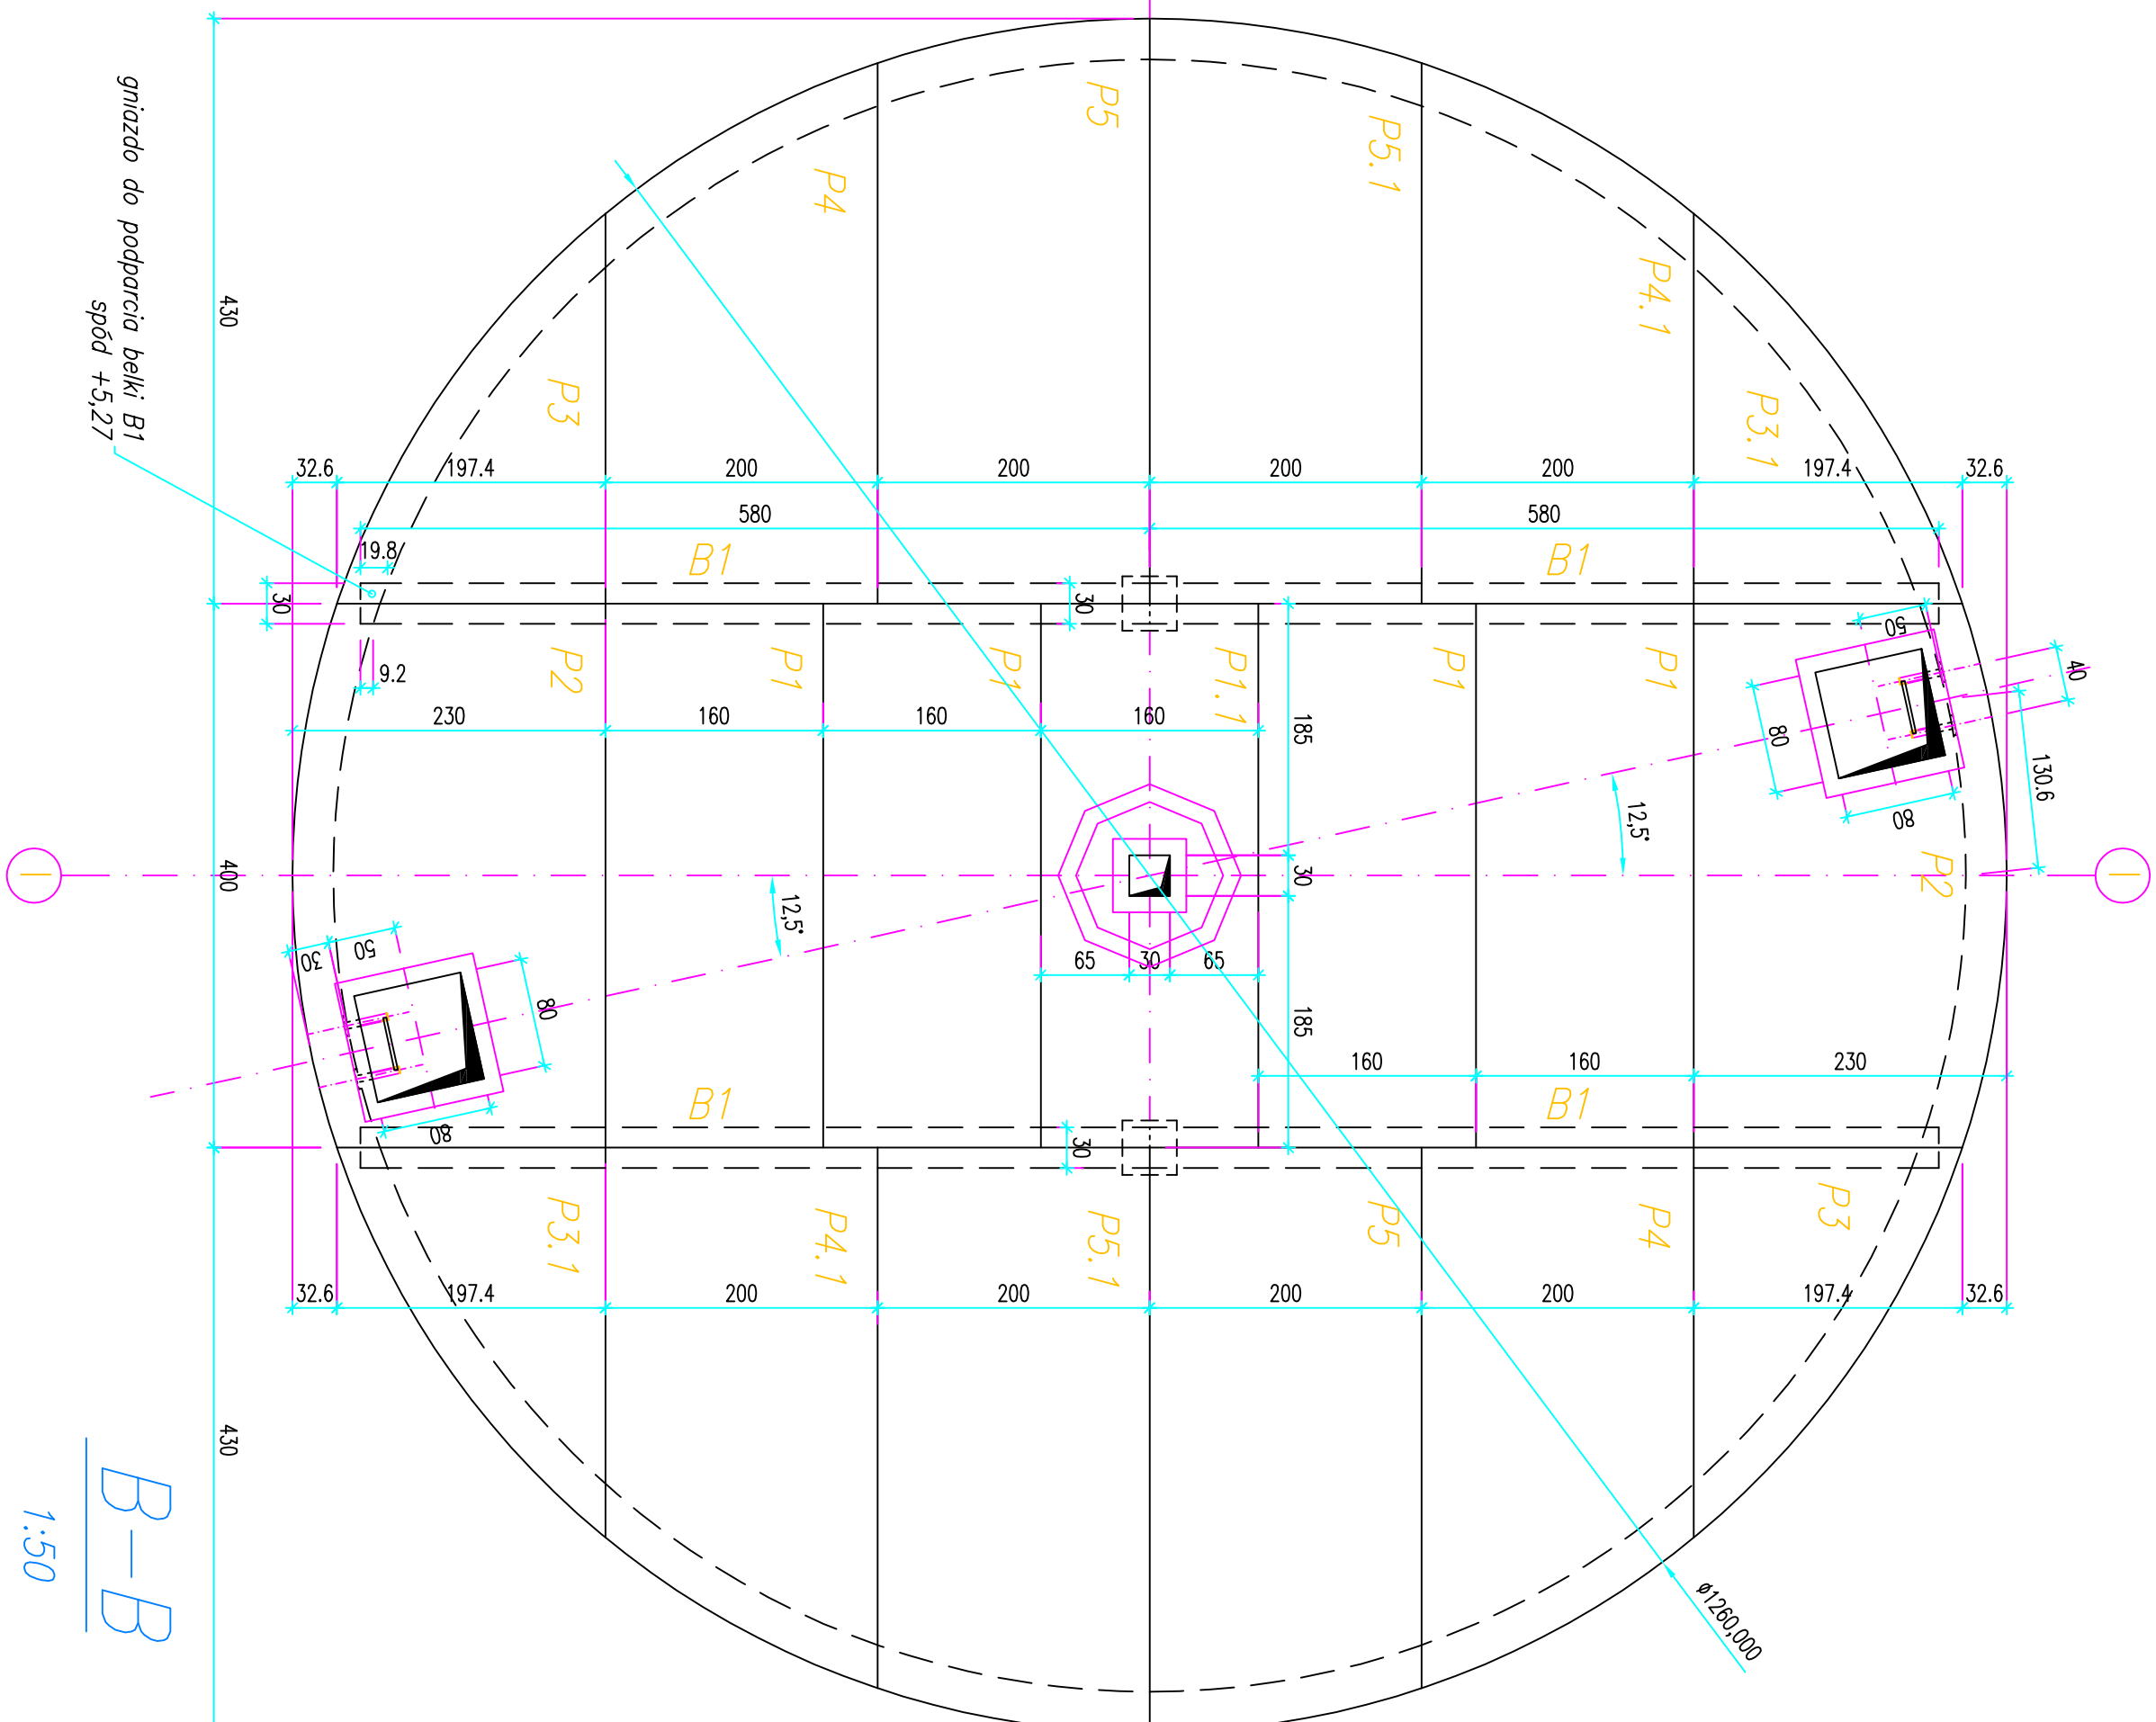
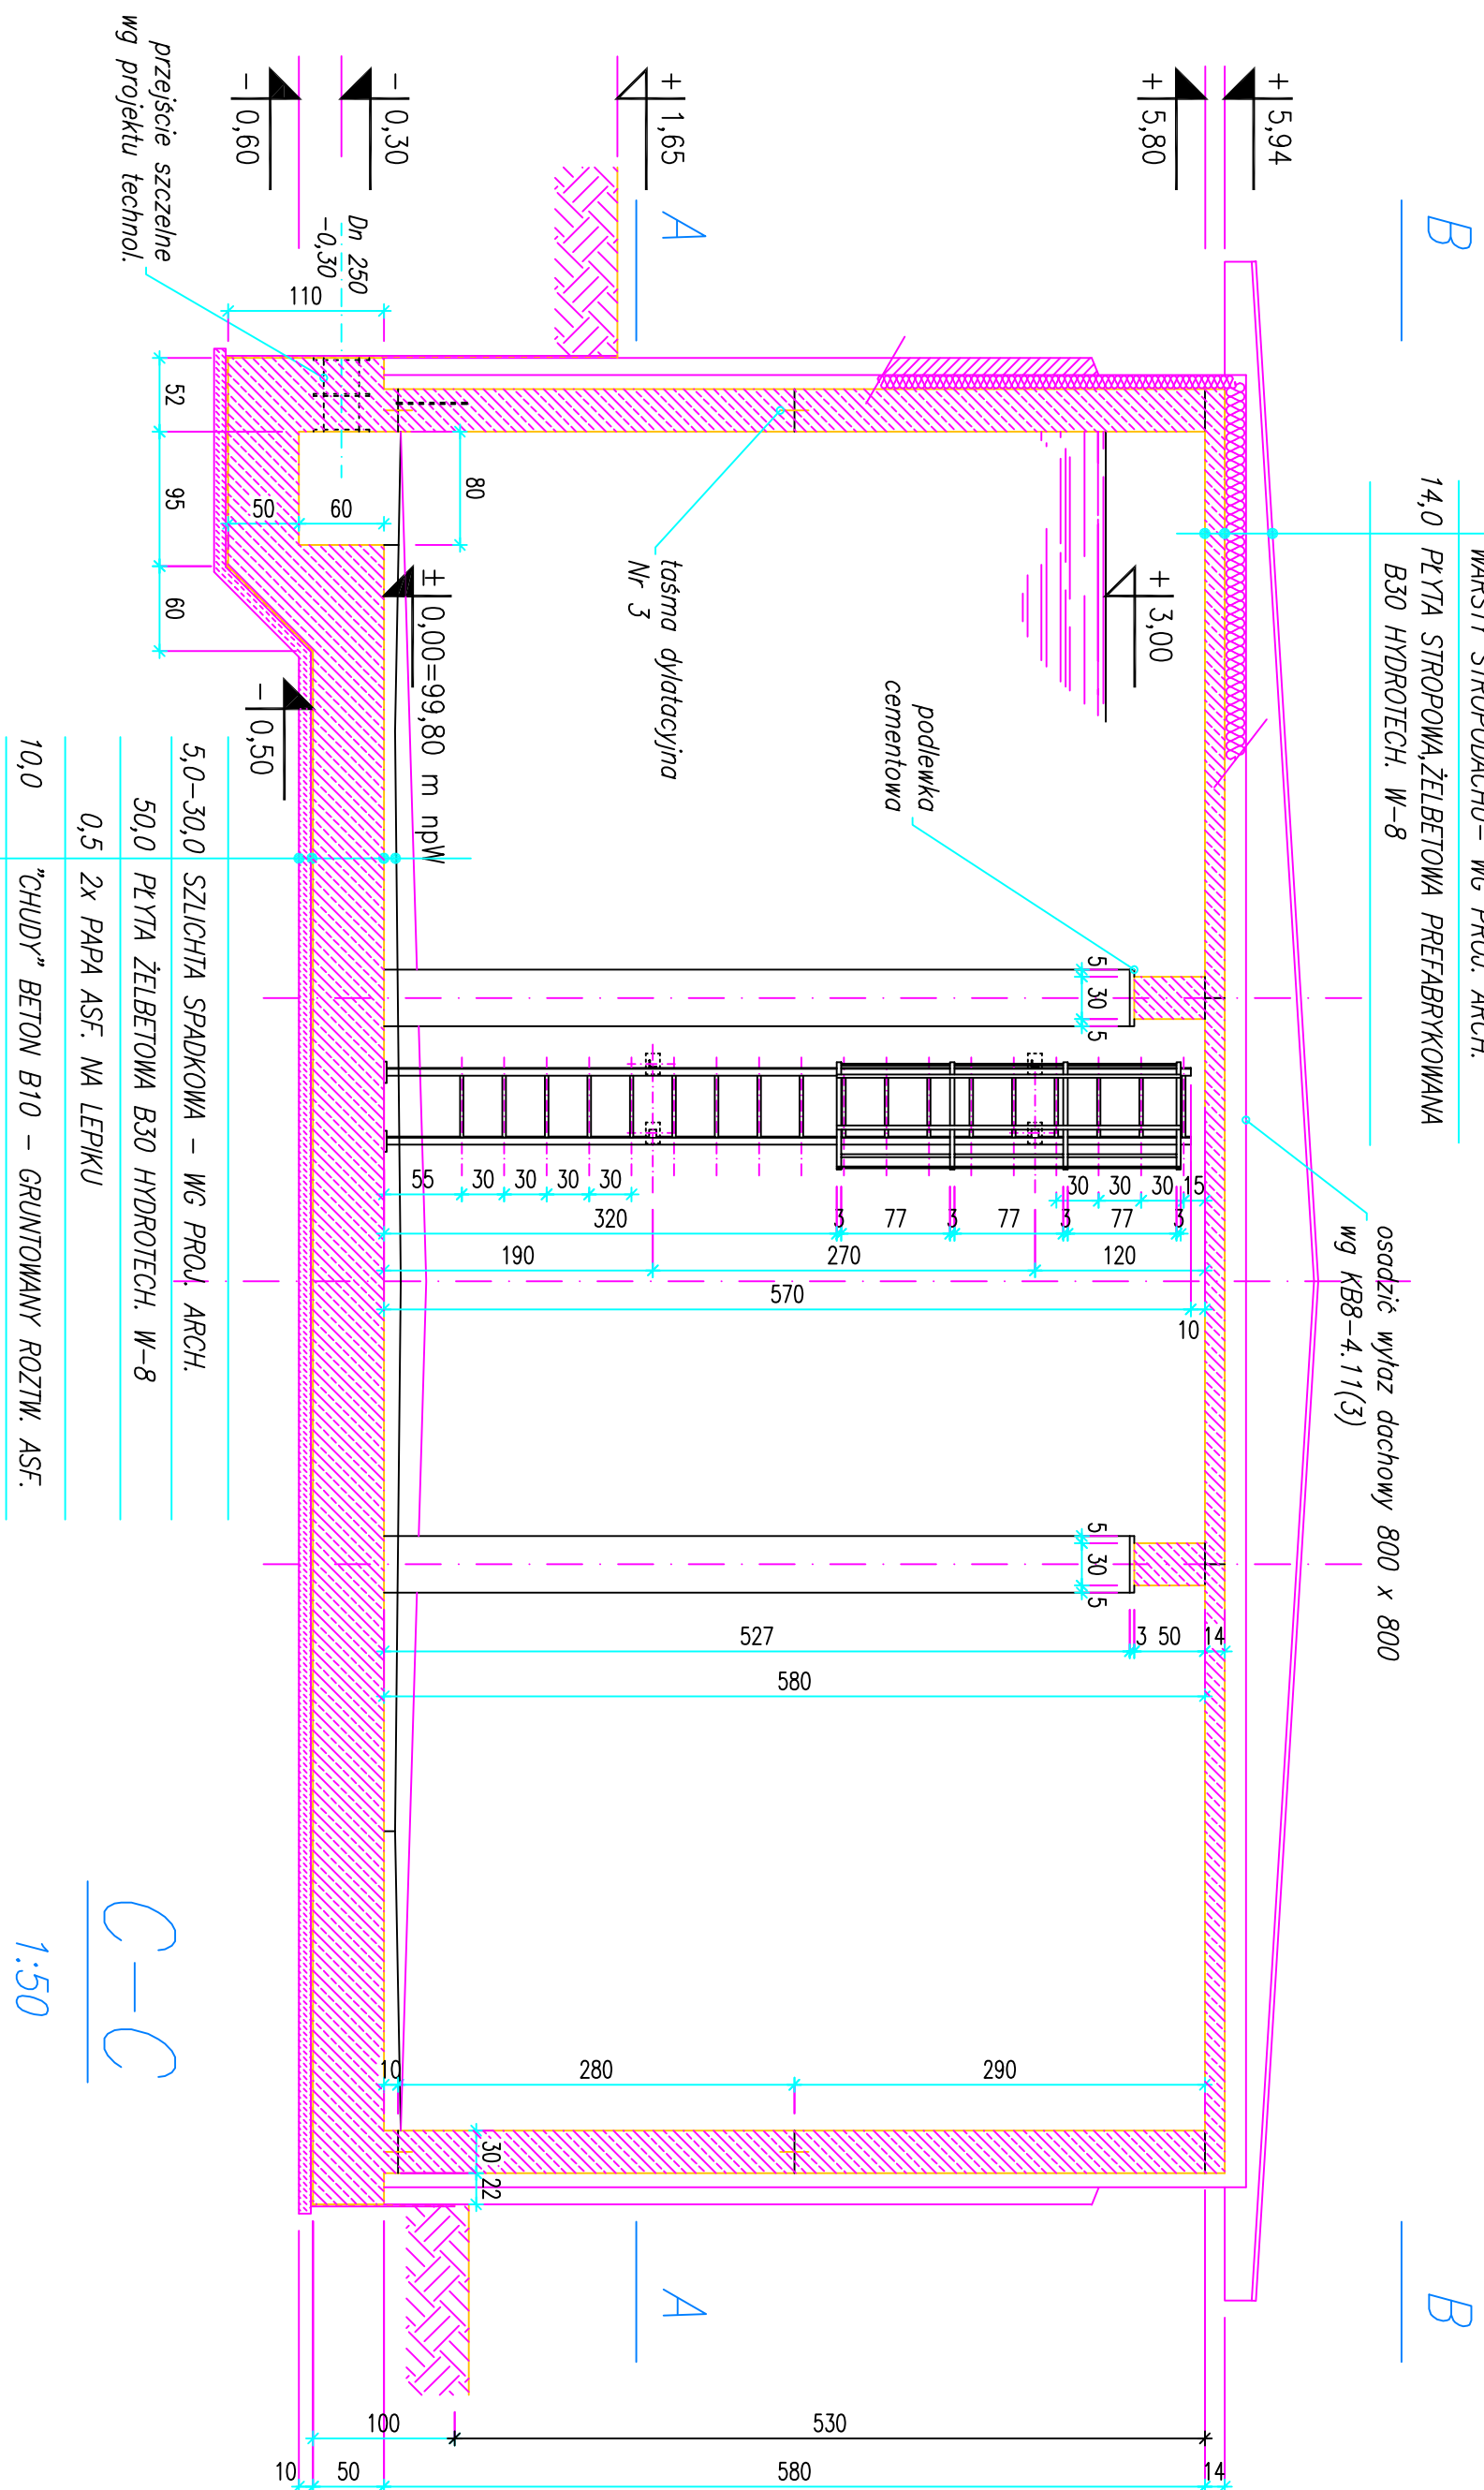


ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ – RYSUNEK SZALUNKOWY

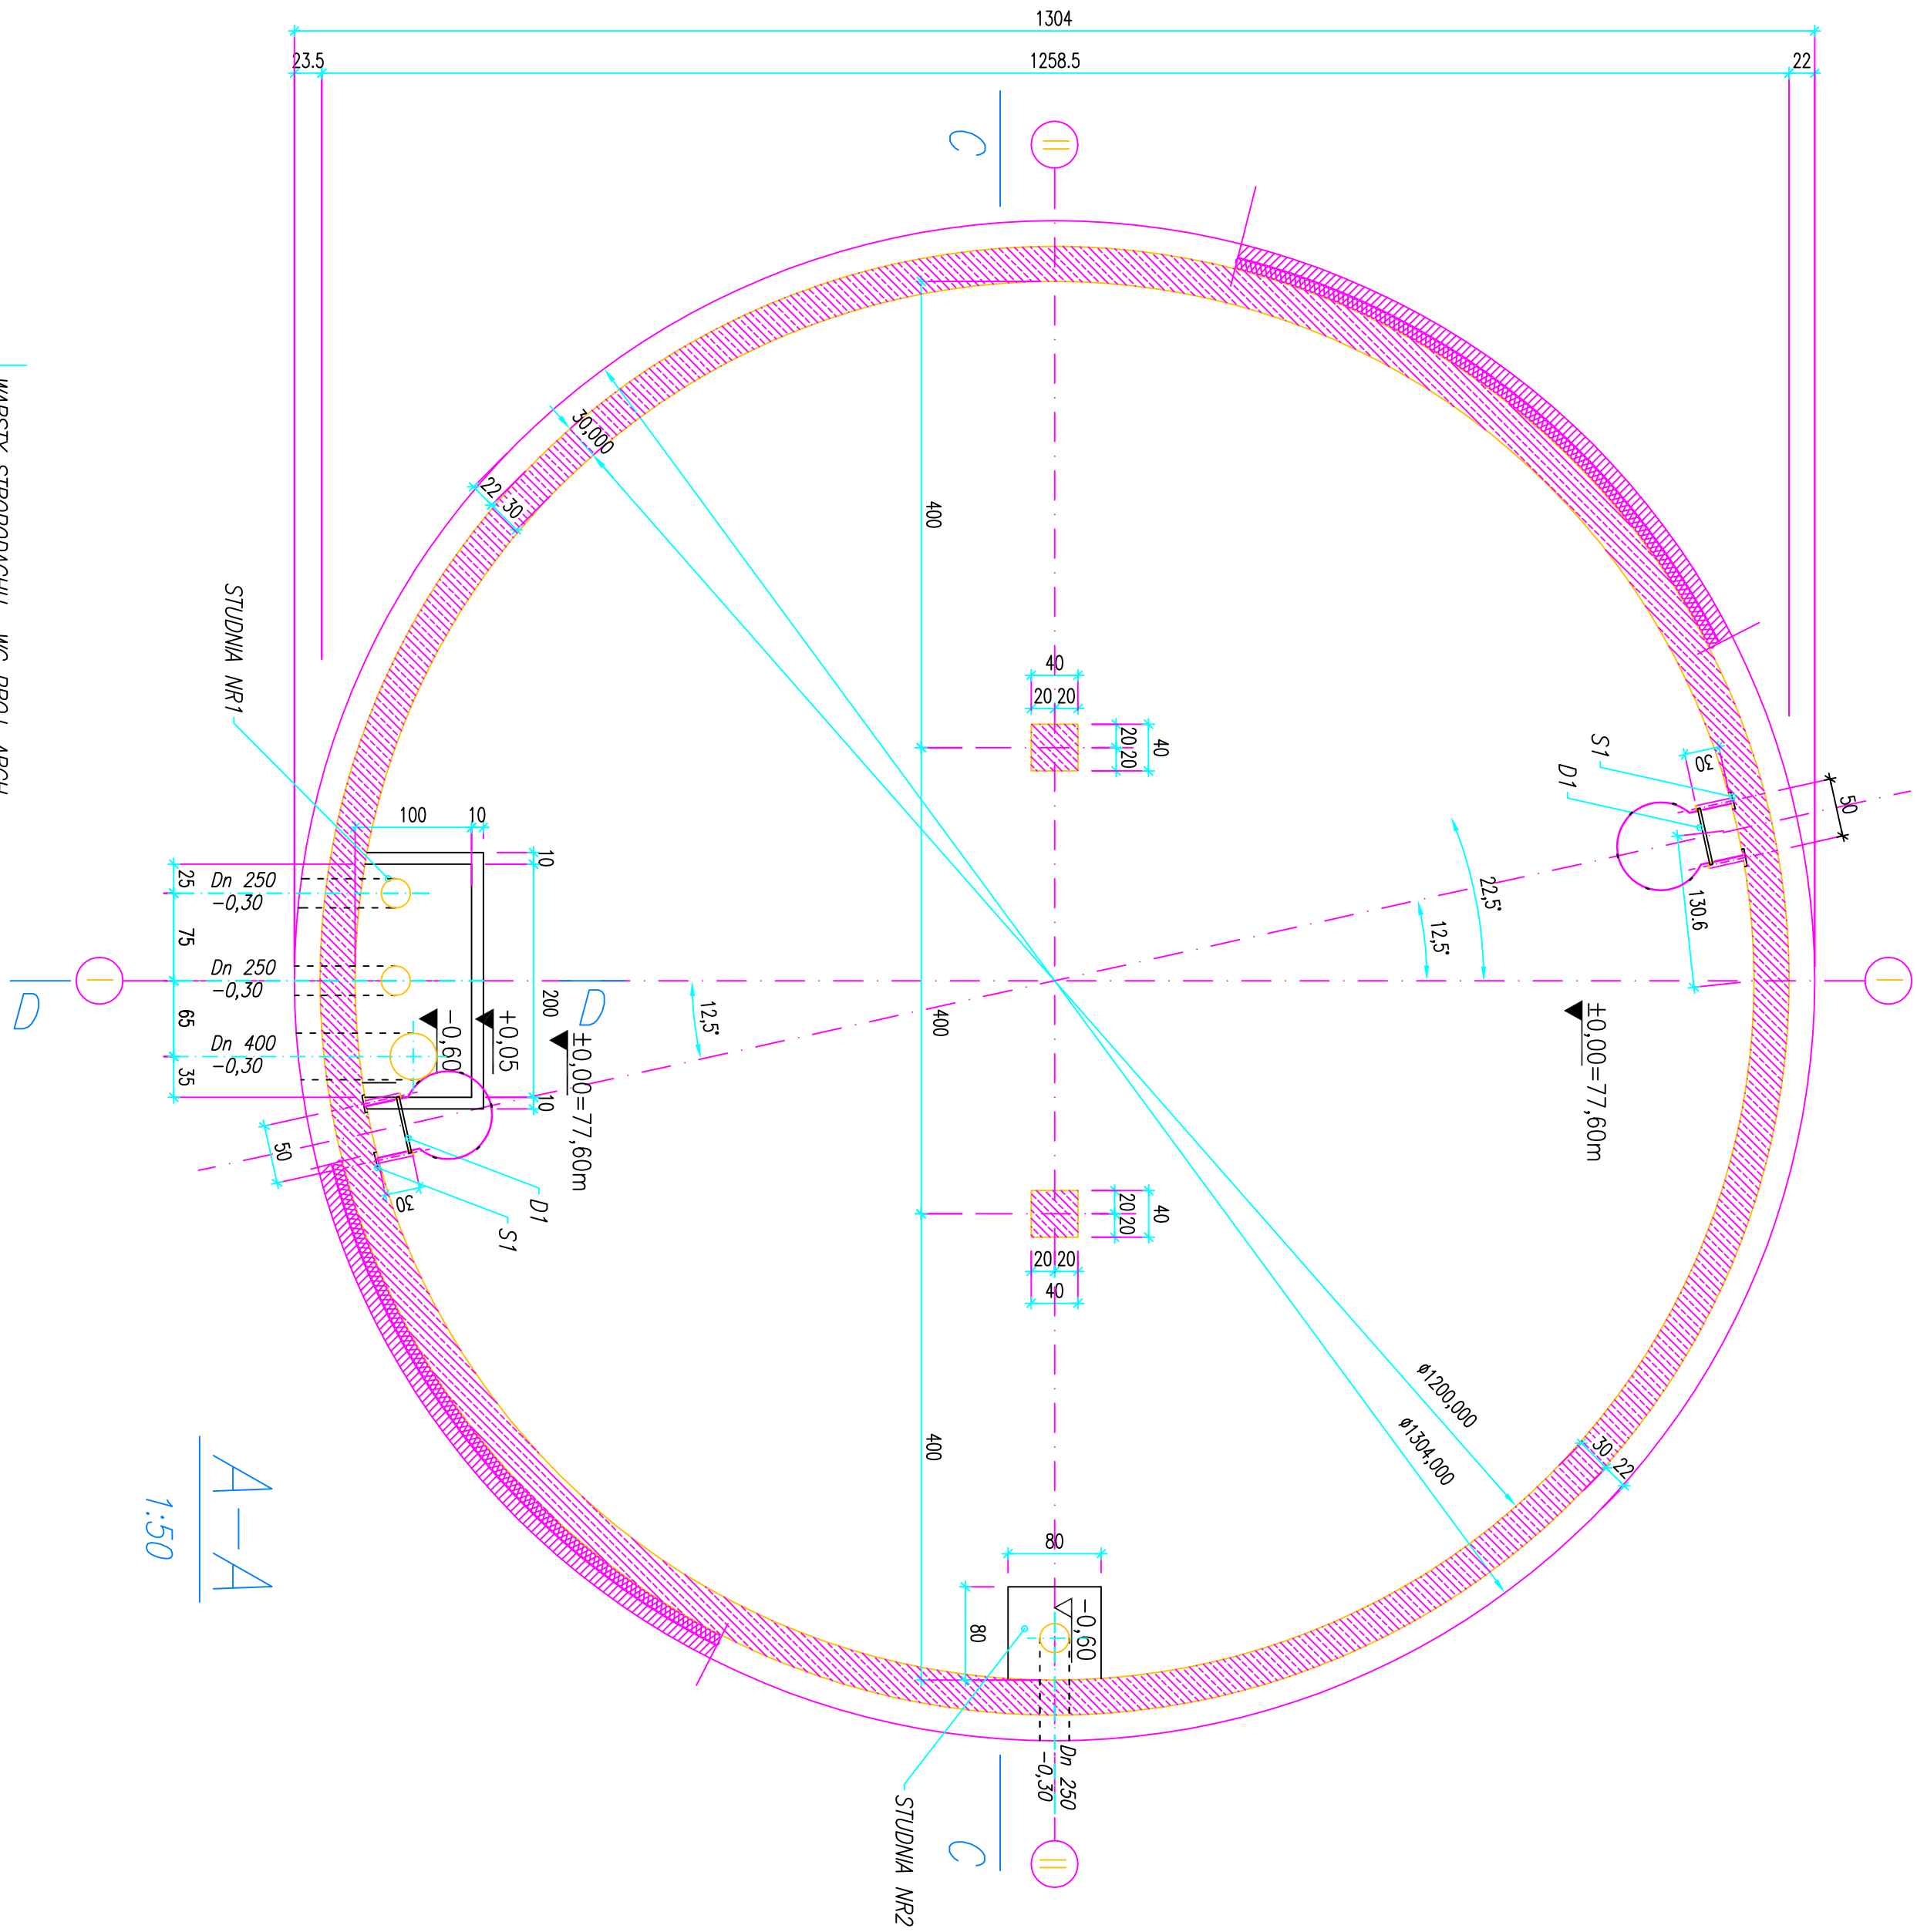

Drabina D1 szl.2
1:10

ZESTAWIENIE STALI DLA DRABINY D1				
Nr	Szt.	Profil	Długości [m]	Masa jednostk. całkowite [kg/m]
1	2	L 50x50x6	5,70	11,40
2	4	L 50x50x6	0,30	1,20
3	18	pręt Ø 25	0,50	7,20
4	2	biocena 150x10	0,15	0,30
5	4	plask 30x4	2,11	8,44
6	5	plask 30x4	2,43	12,15

ogółem masa dla dwóch elementów 202,48

UWAGA: wszystkie elementy drabiny D1
wykonać ze stali nierdzewnej;

- UWAGI:
1. Blachy S1 ujęte na rysunku Nr K-02
 2. Przejęcia rurociągów i elementy wyposażenia należy osadzić przed betonowaniem wg projektu technologicznego
 3. Grunt w wykopie musi być odebrany i potwierdzony wpisem do dziennika budowy
 4. Po rozszalowaniu ścian usunąć druciane ściągły do głębokości 3cm a ubytki wyrównać zaprawą cementową z dodatkiem preparatu HYDROSTOP

WSTĘPNE DANE			
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski

INWESTOR	WZROST S.A.	INWESTOR	WZROST S.A.
ADRES	ul. Wzrost 100	ADRES	ul. Wzrost 100
INWESTYCJA	ROZBUDOWA STACJI WODOCZYSZCZĄcej w miejscowości Wzrost	INWESTYCJA	ROZBUDOWA STACJI WODOCZYSZCZĄcej w miejscowości Wzrost
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski

PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	OPRACOWAŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski	SPRAWDZIŁ	mgr inż. Marek Wójcikowski