

30.07.17.10.6.2014

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Żyrardowie, woj. mazowieckie
ul. 1 Maja 61 B, 96-300 Żyrardów
tel. 46 855 35 49, fax 46 858 19 63
NIP 838-16-08-658

Wiskitki dnia 30.07.2014r.

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340) oraz § 10 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. nr 225 poz. 1934):

ml. bryg. mgr inż. Piotr Grzelecki – st. specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie

legitymujący się upoważnieniem nr 291/14 z dnia 22.07.2014r. wydanym przez Komendanta Powiatowego PSP w Żyrardowie przeprowadził w dniu 30.07.2014r. czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

URZĄD GMINY WISKITKI

96-315 Wiskitki, ul. Kościuszki nr 1

tel. 046 856 47 56, 046 856 72 12

tel. 046 856 72 16, 046 856 72 84

fax 046 856 41 54

NIP 838-16-08-658; region 099846549

Czynności przeprowadzono w obecności P. Dawida Siekierki –

sekretarza gminy Wiskitki.

Zakres czynności: Kontrola realizacji zobowiązań decyzji PZ-5580/03/13 z dnia 25.01.2013r. wydanej przez KP PSP w Żyrardowie.

Wykaz badanych obiektów: Budynek UG Wiskitki.

Wiskitki ul. Kościuszki 1.


W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

Ad. 1 Okazano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku UG Wiskitki, opracowaną w lutym 2013r.

ml. bryg. b.s. spocznik Sylwester Stelczyk, wprowadzono w życie zarządzeniem nr 12/2013 przez wójtę gminy Wiskitki.

Ad. 2 Okazano protokoły badań i przedłożył hydroakust. wewnętrzny i hydroakust. zewnętrzny z lipca 2014r. rozprawkę popylijącą, wykonaną H. Bielski (zrob. 850)

okazano protokół przesłuchania i badań ppor. wyłączonego, przesłuchania i oceny ewakuacyjnej 2 lipca 2014r. wyrok pozostawiając
płkowi R. Szymankiewicz (nr ET II a 8346/24/76)
Ad.3. Przy dowodach ewakuacyjnych z poziomu planu zamierzano
ewakuację skrytek z kluczem do ich otwarcia.
Ad.4. Usunięto materiały polne z użytkowego podłoża.
Ad.5. Zamierzano samorazowykować w dowodach ppor.
wiedzy kolumny i konteneru i magazynu dołu
gratowego.

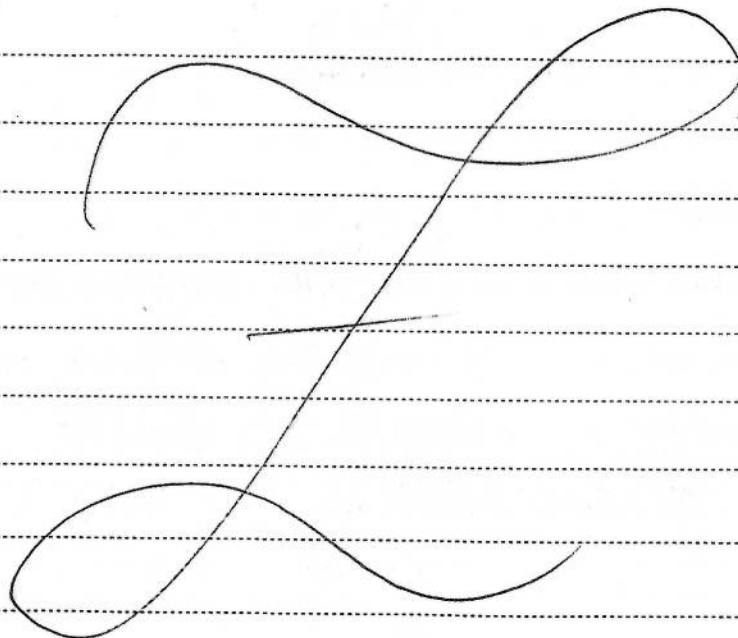


Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia
umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na 2 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu
się z treścią podpisano bez zastrzeżeń / ~~z zastrzeżeniami~~.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

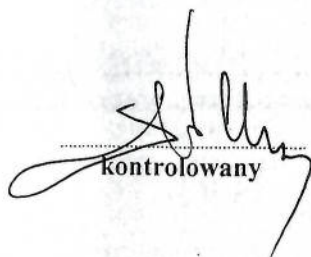
kontrolowany

STARSZY SPECJALISTA

mł. bryg. mgr inż. Piotr Grzelecki
kontrolujący

Żyrardów dnia 22 lipca 2014 r.

Nr 29/14

UPOWAŻNIENIE

do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 147 poz. 1230 z 2002 r., Nr 59 poz. 513 z 2003 r., Nr 100 poz. 836 z 2005 r.) oraz § 12 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225 poz. 1934 z 2005 r.), w związku z art. 23 ust. 8 cyt. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej – upoważniam:

ml. bryg. mgr inż. Piotra Grzeleckiego – st. specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych

KP PSP w Żyrardowie, nr legitymacji służbowej - 60830

do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych w budynku (obiekcie lub na terenie) :

Urząd Gminy Wiskitki
96-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1

(oznaczenie podmiotu objętego czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi i miejsca ich przeprowadzenia)

w zakresie :

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych (kontrola sprawdzająca)
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- 3) oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym,
- 4) ustalania spełnienia wymogów bezpieczeństwa w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, (w tym kontrola środków transportu – ADR),
- 5) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
- 6) rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń,
- 7) wstępnego ustalania nieprawidłowości, które przyczyniły się do zaniedbań, powstania pożaru oraz okoliczności jego rozprzestrzenienia się,
- 8) zbierania informacji niezbędnych do wykonywania analizy poważnej awarii przemysłowej i formułowanie zaleceń dla prowadzącego zakład.

Przedmiotowa kontrola rozpocznie się w dniu 30 lipca 2014 r. o godz. 10⁰⁰

Przewidywany termin zakończenia kontroli w dniu 30 lipca 2014 r.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej
w Żyrardowie

..... st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesinski

(pieczęć i podpis komendanta powiatowego PSP
lub osoby przez niego upoważnionej)

Pouczenie:

(o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz kontrolującego)*

1. Czynności prowadzone są w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i czasie wykonywania jego zadań, a jeżeli powzięto informację o możliwości wystąpienia zagrożenia życia ludzi lub bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru – również w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy.
2. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:
 - 1) udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
 - 2) umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku, do których mają być przeprowadzone czynności,
 - 3) zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,
 - 4) umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,
 - 5) zapewnić warunki do pracy, w tym w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
 - 6) udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności.Kontrolowany wykonuje powyższe obowiązki natychmiast po zażądaniu ich wykonania przez kontrolującego, chyba że nie jest to możliwe ze względu na okoliczności przeprowadzania czynności. W takim przypadku obowiązki te kontrolowany wykonuje w terminie wyznaczonym przez kontrolującego.
3. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego udzielenia mu ustnych lub pisemnych informacji lub wyjaśnień w sprawach objętych zakresem przeprowadzanych czynności. Każdy może złożyć kontrolującemu ustne lub pisemne oświadczenie dotyczące spraw objętych zakresem przeprowadzanych czynności. Kontrolujący nie może odmówić przyjęcia i udokumentowania oświadczenia, jeżeli ma ono związek z zakresem prowadzonych czynności.
4. Przy czynnościach może być obecny, za zgodą kontrolującego, kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona na piśmie, a także inne osoby przybrane w charakterze świadków. Kontrolujący może odmówić zgody na powyższe, jeżeli jej udzielenie mogłoby spowodować opóźnienie lub znaczne utrudnienie przeprowadzenia czynności – przy czym kontrolujący odmawia zgody, jeżeli jej udzielenie naruszałoby przepisy o ochronie informacji niejawnych.
5. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są :
 - 1) komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu lub Straż Graniczna,
 - 2) obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych.
6. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego.
7. Kontrolujący, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych ma prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.
8. Z ustaleń dokonanych w toku czynności kontrolno-rozpoznawczych kontrolujący sporządza protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany albo osoba przez niego upoważniona.
9. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona mają prawo wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed jego podpisaniem. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego albo osobę przez niego upoważnioną, kontrolujący czyni o tym wzmiankę w protokole.
10. Kontrolujący doręcza oryginał protokołu bez zbędnej zwłoki Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie.
11. Kopię protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej.