
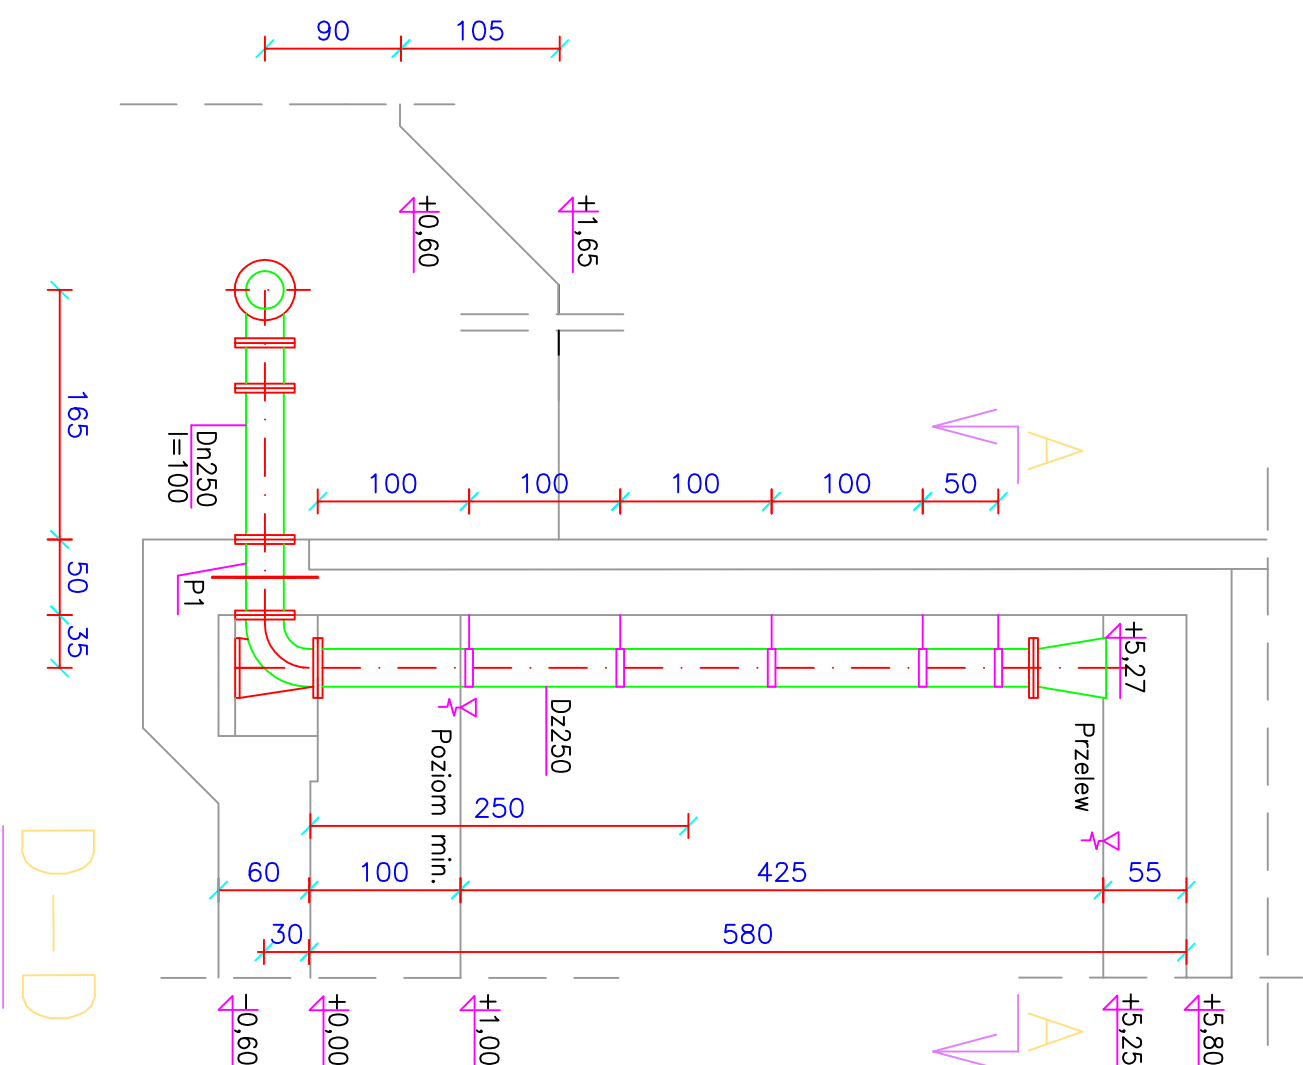


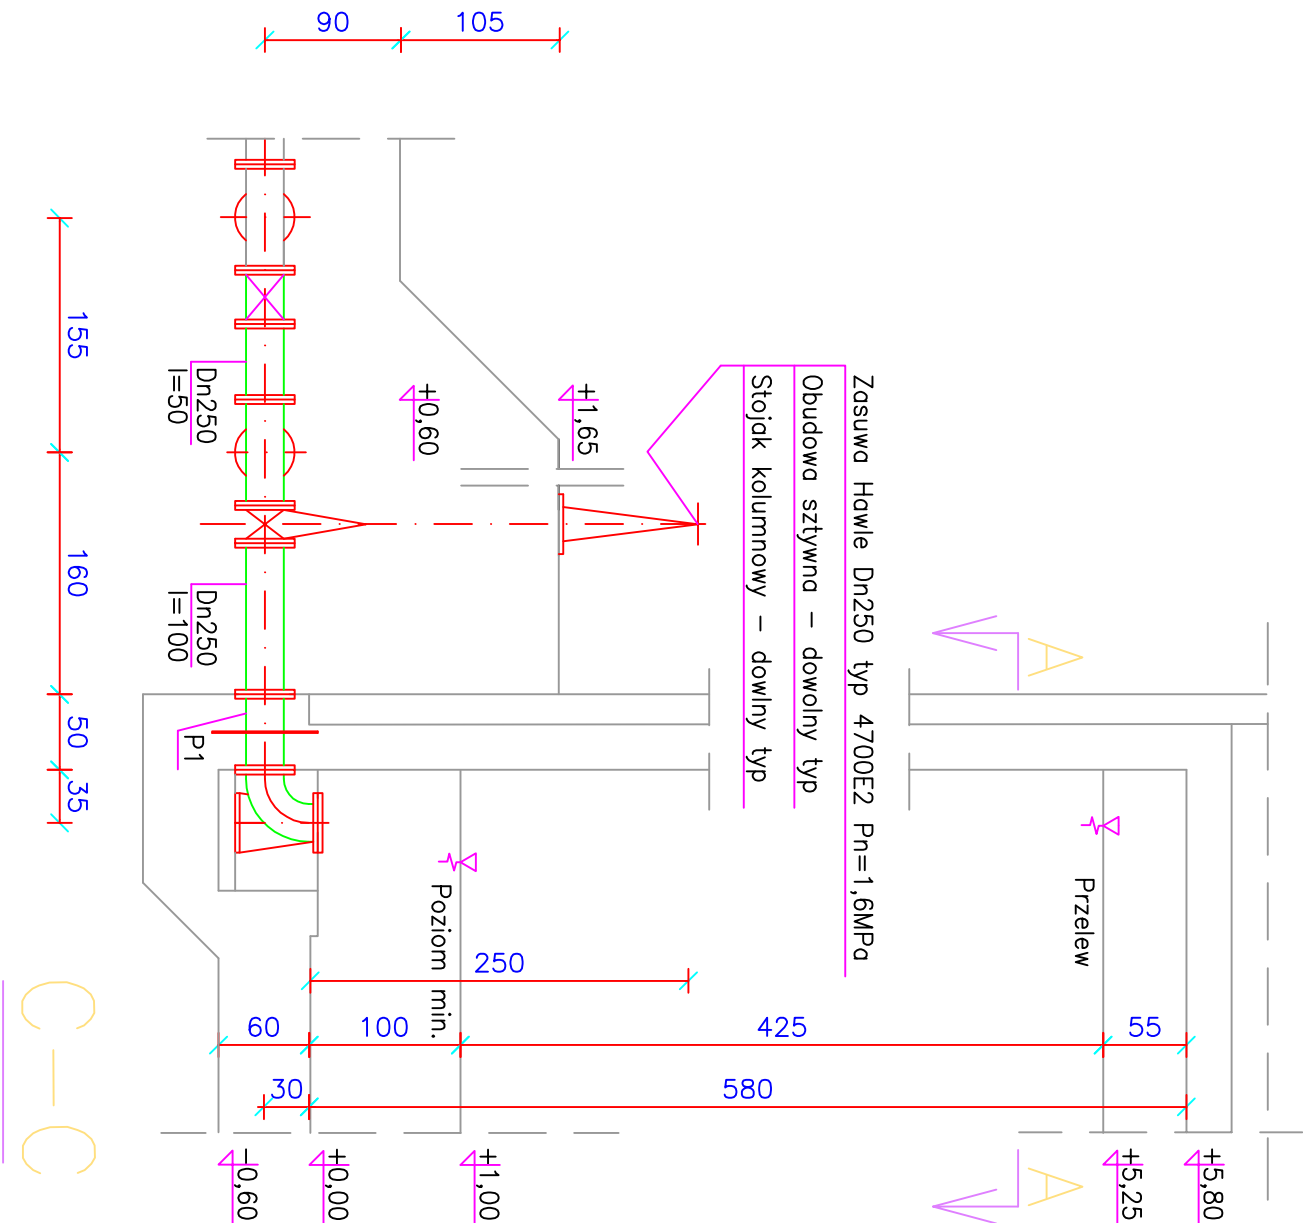

+0,00 = 99,80m

Uwaga 2:

1. Podpora I: zestaw mocujący Hilti do obciążen 2–10 kN typ MFP–BPI–20 x 2. Szyna MQ–41. Reszta jak podpora II bez konsoli.
2. Podpora II: obejma MP–MAXI D244,5 na konsoli MQK–41/300. Pręt gwintowany M16. Uchwyt pręta MQA–M16B.

Niniejszy rysunek jest chroniony prawem. Wykorzystywanie niezgodne z celem przeznaczenia bez zgody autora zabronione			
PRACOWNIA PROJEKTOWA TECHNOLOGII WODY I OCEKÓW "P PLUS P"			
mgr inż. ADAM PAŁKIEWICZ			
05-420 Józefów ul. Moniuszki 12/6 tel/fax (0-22) 789-17-81 e-mail: plusp@life.pl			
Temat:	ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W FELKSOWIE – II ETAP		
tytuł:	ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY WODY UZDATNIONEJ NR 2.		
Przebieg:	PRZEBIEG C-C i D-D		
Projektował:	mgr inż. Adam PAŁKIEWICZ		
Opracował:	mgr inż. Adam PAŁKIEWICZ		
Nr rys:	5/T		