


STUDNIA REWIZYJNA
NA KANALE CIŚNIENIOWYM

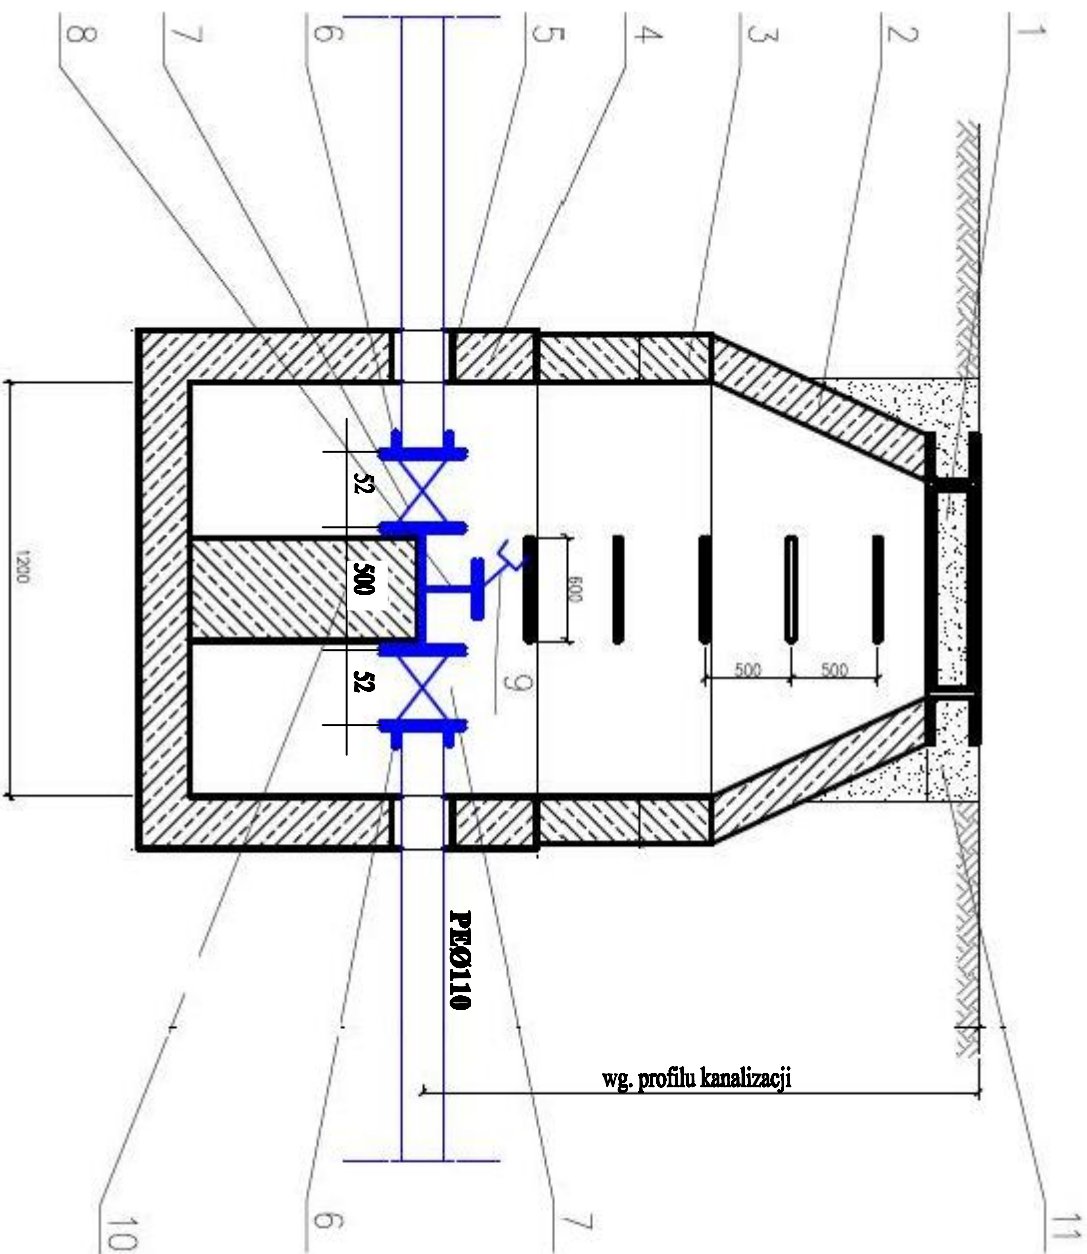

1. Właz do studni Ø600 mm typ D-600
2. Zaczep Ø120x400
3. Ring Ø1200 (1500 mm)
4. Dno studni Ø1200 (1500 mm)
5. Rękojciec zewnętrzny Ø100 mm typ RH DN 100
6. Rękojciec wewnętrzny Ø100 mm typ RH DN 100
7. Elementy zewnętrzne i wewnętrzne z tworzywa sztucznego
8. Ogrzewacz i ociepniacz budowlany DN 100
9. Złącze techniczne D-600 Studnia
10. Ocieplenie studni Ø600 mm

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce		Projekt Budowlany
Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w pasie kolejowym linii nr 1 Warszawa - Katowice, w km 51,133 w m. Jesionka gm. Wiskitki, powiat żyrandowski		Data: 04.2015 r
Adres obiektu: Jesionka - dz. nr ewid. 147 Przedmiot rys.: Schemat budowy studni rewizyjnej na kanale ciśnieniowym		Rys. 3 Skala 1:50/100
Projektował: mgr inż. Jarosław Markcion Upr Nr AG.IL.4/ZO/7131-2/377/01		
Opracował: mgr inż. Krzysztof Bielecki		
Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002		